


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ


поэтапного повышения уровня доступности объекта: здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 138 имени Святого благоверного князя Александра Невского Калининского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2017-2020 годы по адресу: 195221, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 33, корп. 3, лит. А; Организация доступности объекта по варианту "Б"

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.1.	Парковка для МГН				
		- Организовать на территории учреждения и/или на прилегающей территории парковочное место для инвалидов на расстоянии не далее 50 метров от входа доступного для инвалидов. - Оборудовать парковочное место дорожными знаками Дорожный знак 6.4. "Парковочное место", Табличка 8.17 "Инвалид" и наземной разметкой в соответствии с СП 59.13330.2016; <i>Габариты зоны стоянки автомашин инвалидов</i>  1 — предпочтительный путь движения, позволяющий избежать передвижения позади припаркованных машин; 2 — пандус или одноуровневый доступ; 3 — специальное парковочное место стандартных размеров (2400х4800 мм); 4 — зона безопасности (не менее 1200 мм шириной) для доступа к багажнику и автомобилю с подъемником, расположенным сзади. Расположена вне зоны движения; 5 — обозначенная зона доступности (1200 мм шириной) между специальными парковочными местами.			

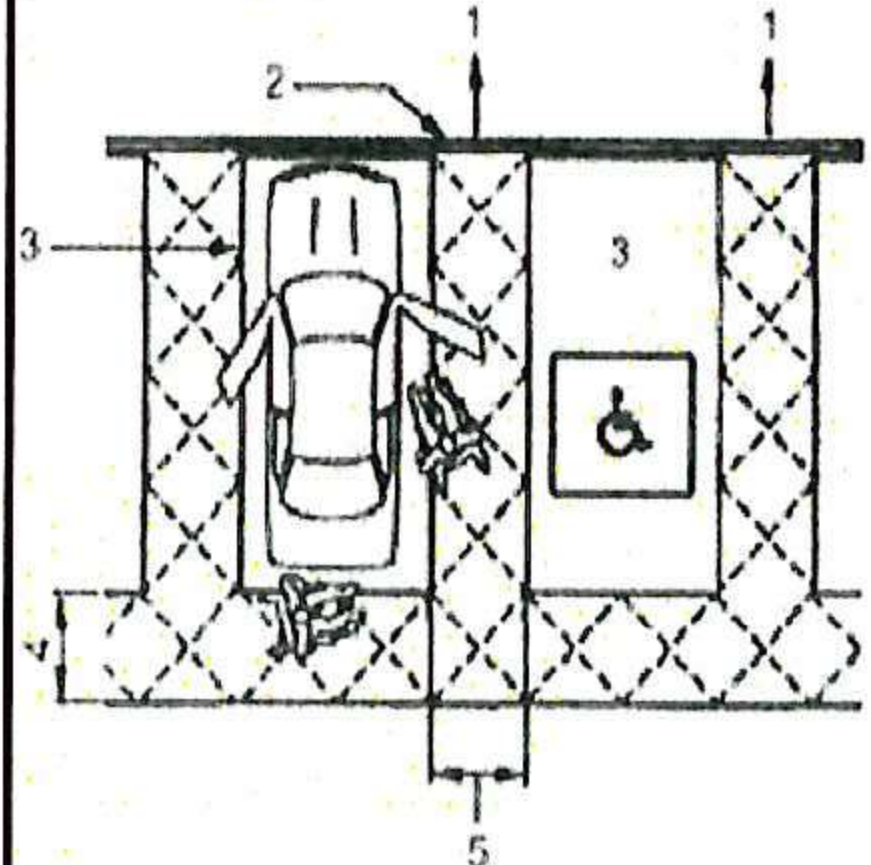


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
2.	Вход в здание				
2.1	Входная зона				
		 - Оборудовать наружную лестницу стационарным пандусом и/или рассмотреть возможность приобретения мобильного устройства для инвалидов на креслах-колясках; - Установить с обеих сторон наружной лестницы поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м., завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь травмобезопасное исполнение согласно СП 59.13330.2016; - Нанести перед наружной лестницей предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней; - Нанести тактильно-контрастные полосы на проступи краевых ступеней лестничного марша, имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м.; - Обозначить символом вход, доступный для инвалидов и МГН;	ТР, ПСД		ДЧ-В

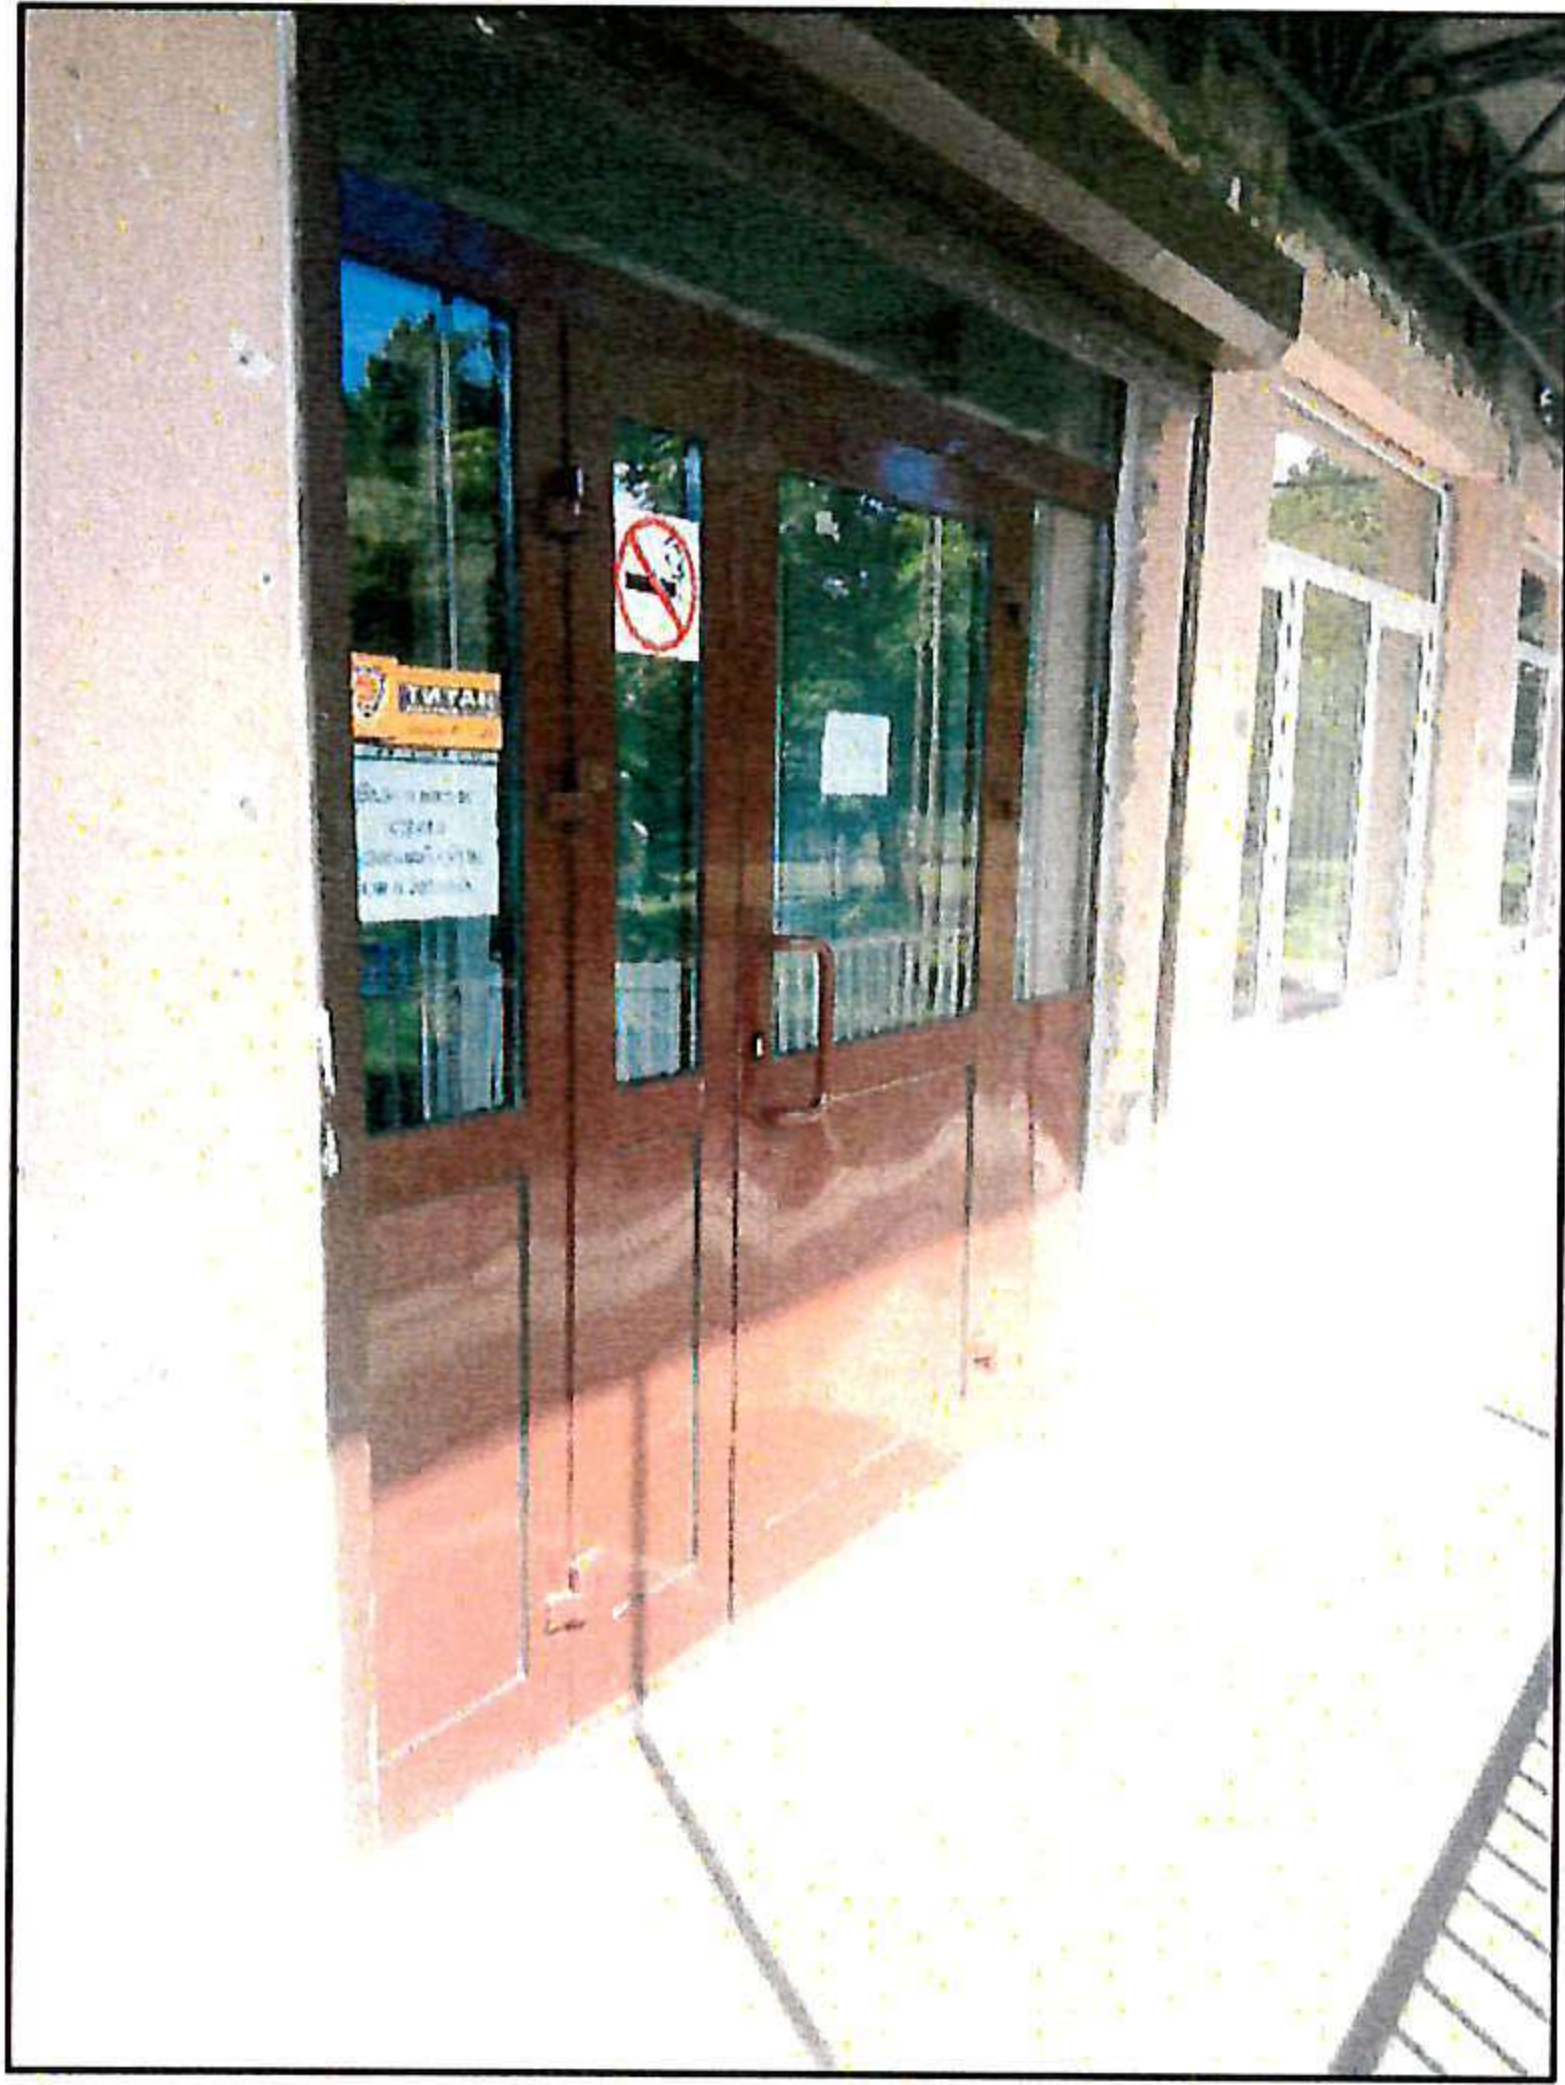


		- Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей яркую контрастную маркировку, на пример в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. - Разместить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, должна размещаться рядом с дверью на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - Установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с СП 59.13330.2016;			
--	---	---	--	--	--

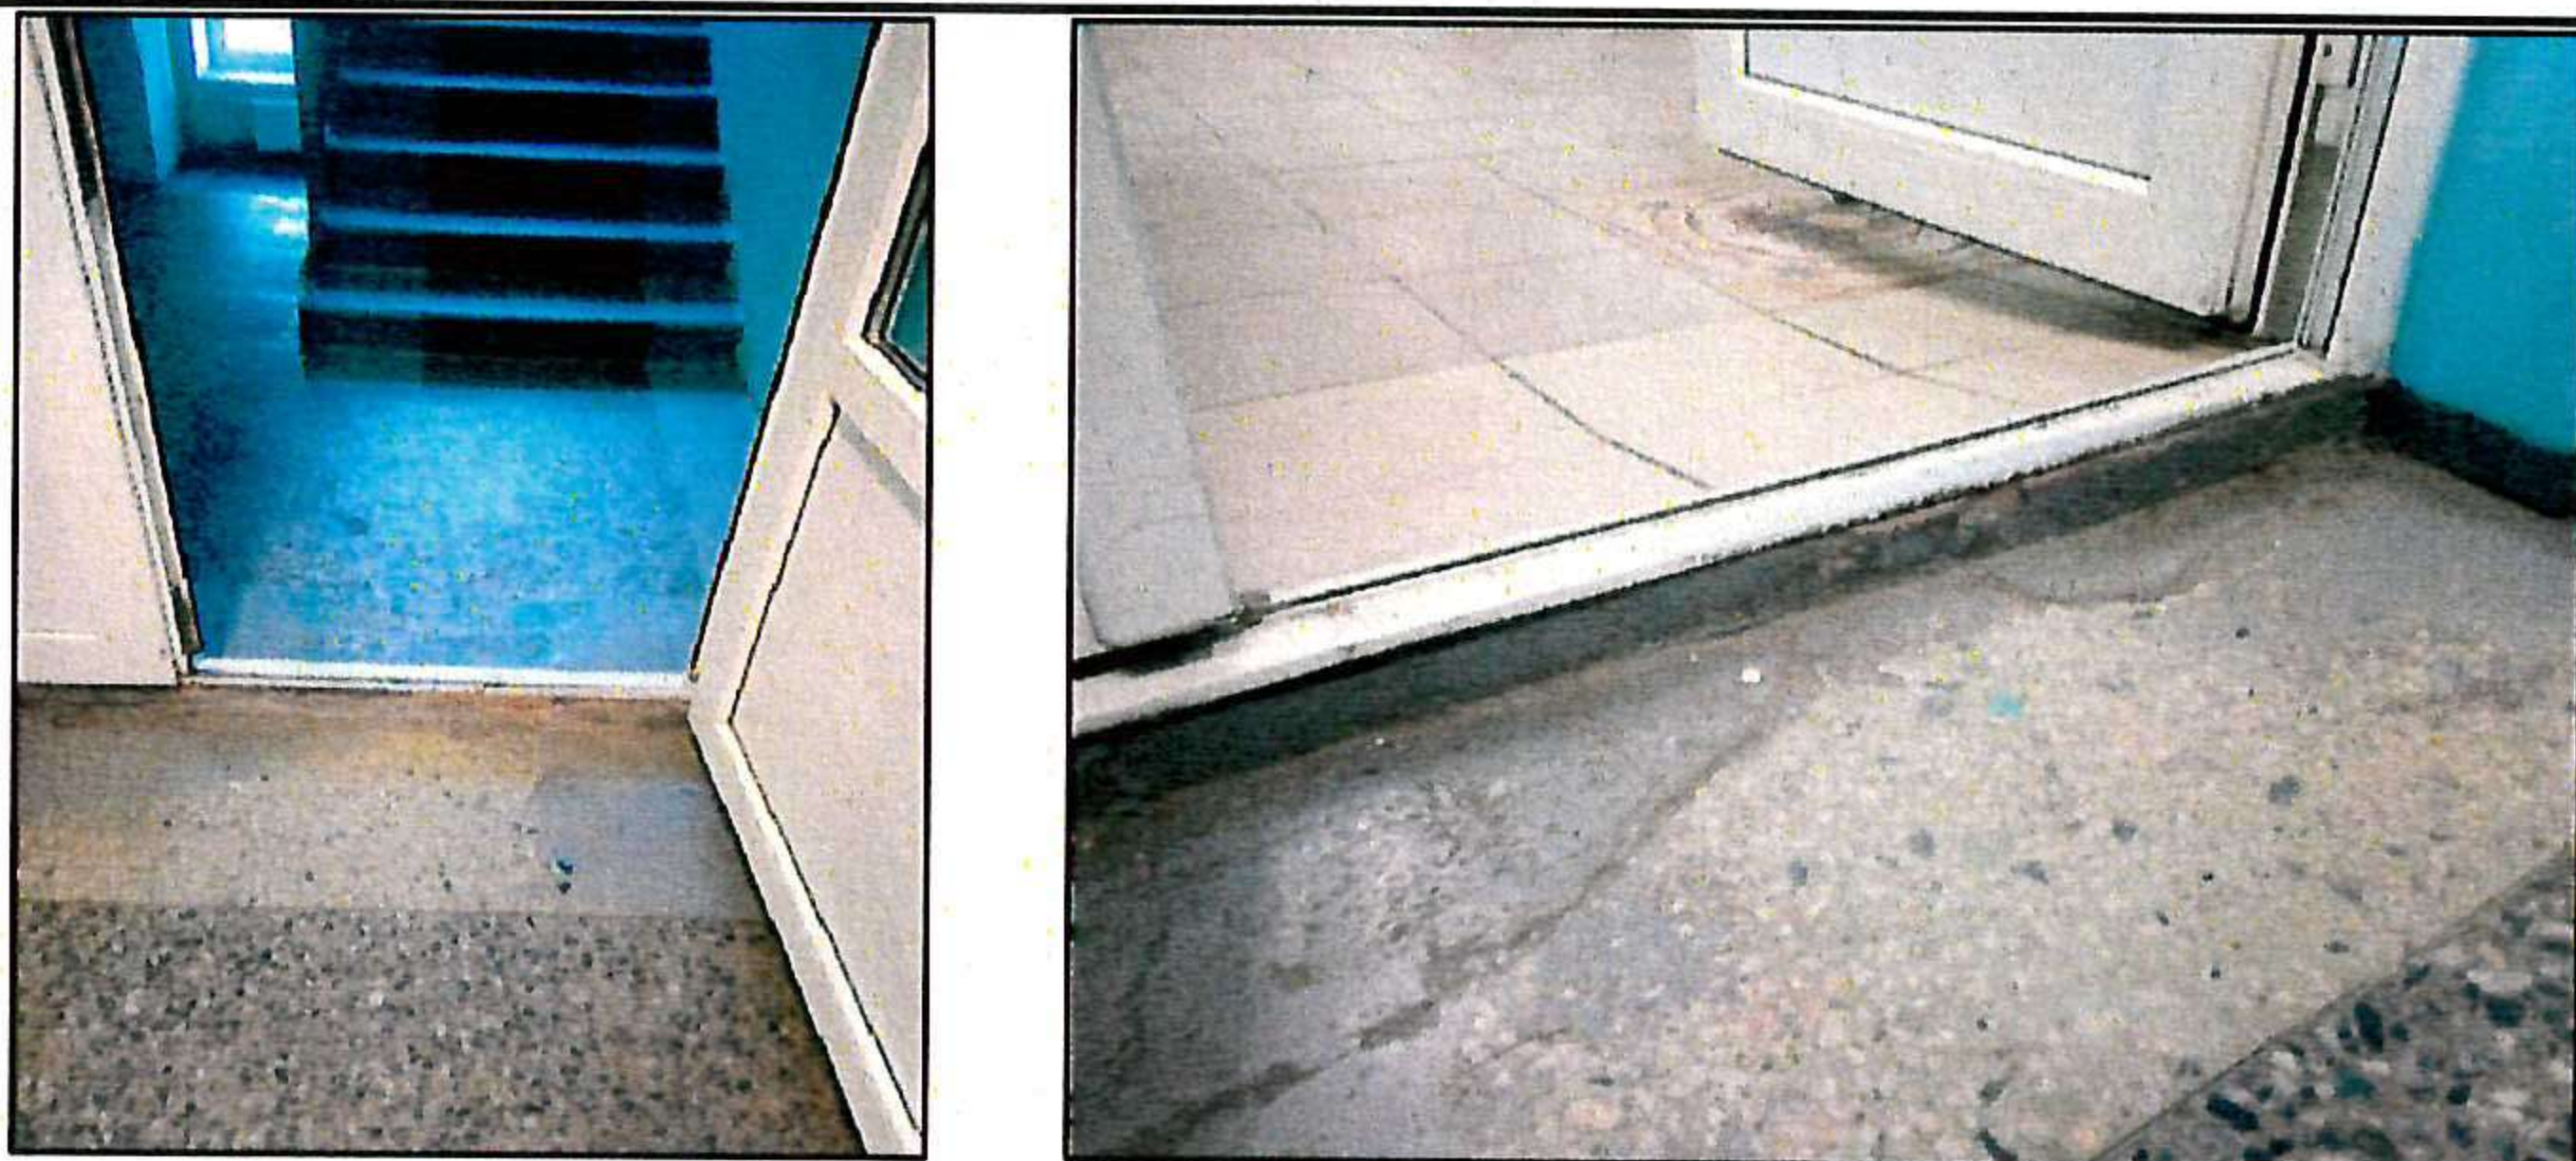

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
2.2	Входные двери, тамбур	3	4	5	6
		 - Привести в соответствие высоту порогов входных дверей. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м., в соответствии с СП 59.13330.2016; - Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей яркую контрастную маркировку, <i>на пример в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.</i> - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (<i>дверь – стена, ручка; средства визуальной информации</i>);	ТР, КР		ДЧ-В

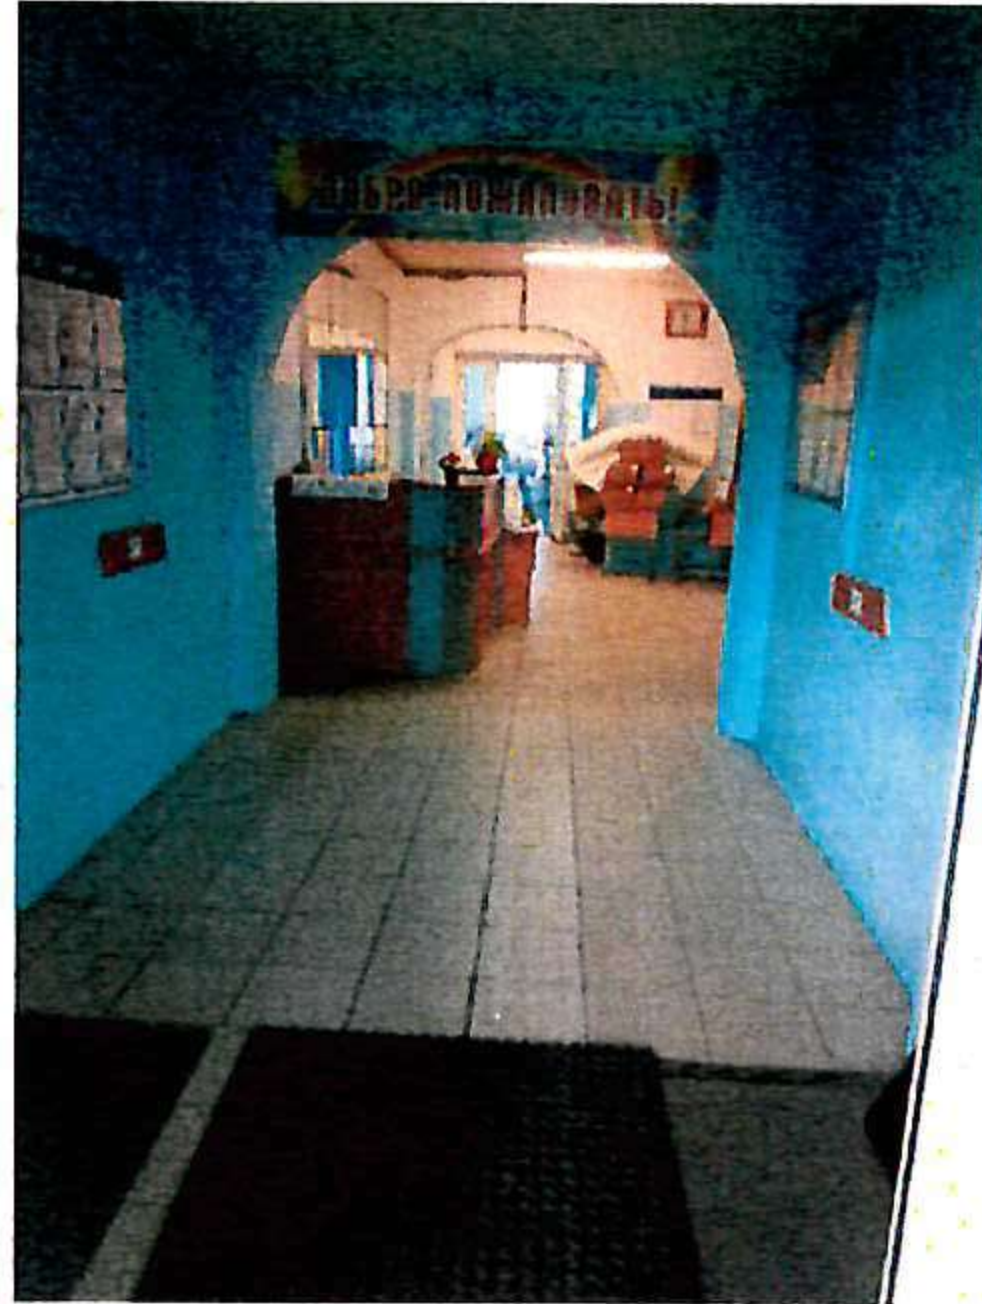


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
3.	Пути движения внутри здания				
3.1.	Коридоры и двери				
	 	 - В вестибюле на первом этаже здания разместить информационную мнемосхему (<i>тактильную схему движения</i>), отображающую информацию расположения помещений, кабинетов в здании в соответствии с СП 59.13330.2016; - Разместить устройство отображения и передачи визуальной информации по типу «<i>бегущая строка</i>» для слабослышащих; - В коридорах разместить пиктограммы, тактильные таблички, указывающие направление движения; - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (<i>дверь – стена, ручка; средства визуальной информации</i>); - Рекомендуется оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета для минимизации травмирования учеников; - Разместить тактильные информационные таблички перед входами в кабинеты (<i>о назначении помещения</i>);	ТР		ДЧ-В



№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Помещения внутри здания				
	 	  - На все внутренние лестничные марши нанести тактильно-контрастные полосы на проступи краевых ступеней, имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. согласно СП 59.13330.2016; - На всех этажах, в коридорах, разместить пиктограммы, тактильные таблички, указывающие направление движения; - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (<i>дверь – стена, ручка; средства визуальной информации</i>); - Рекомендуется оборудовать углы стен защитными уголками контрастного цвета для минимизации травмирования учеников;	ТР		ДЧ-В

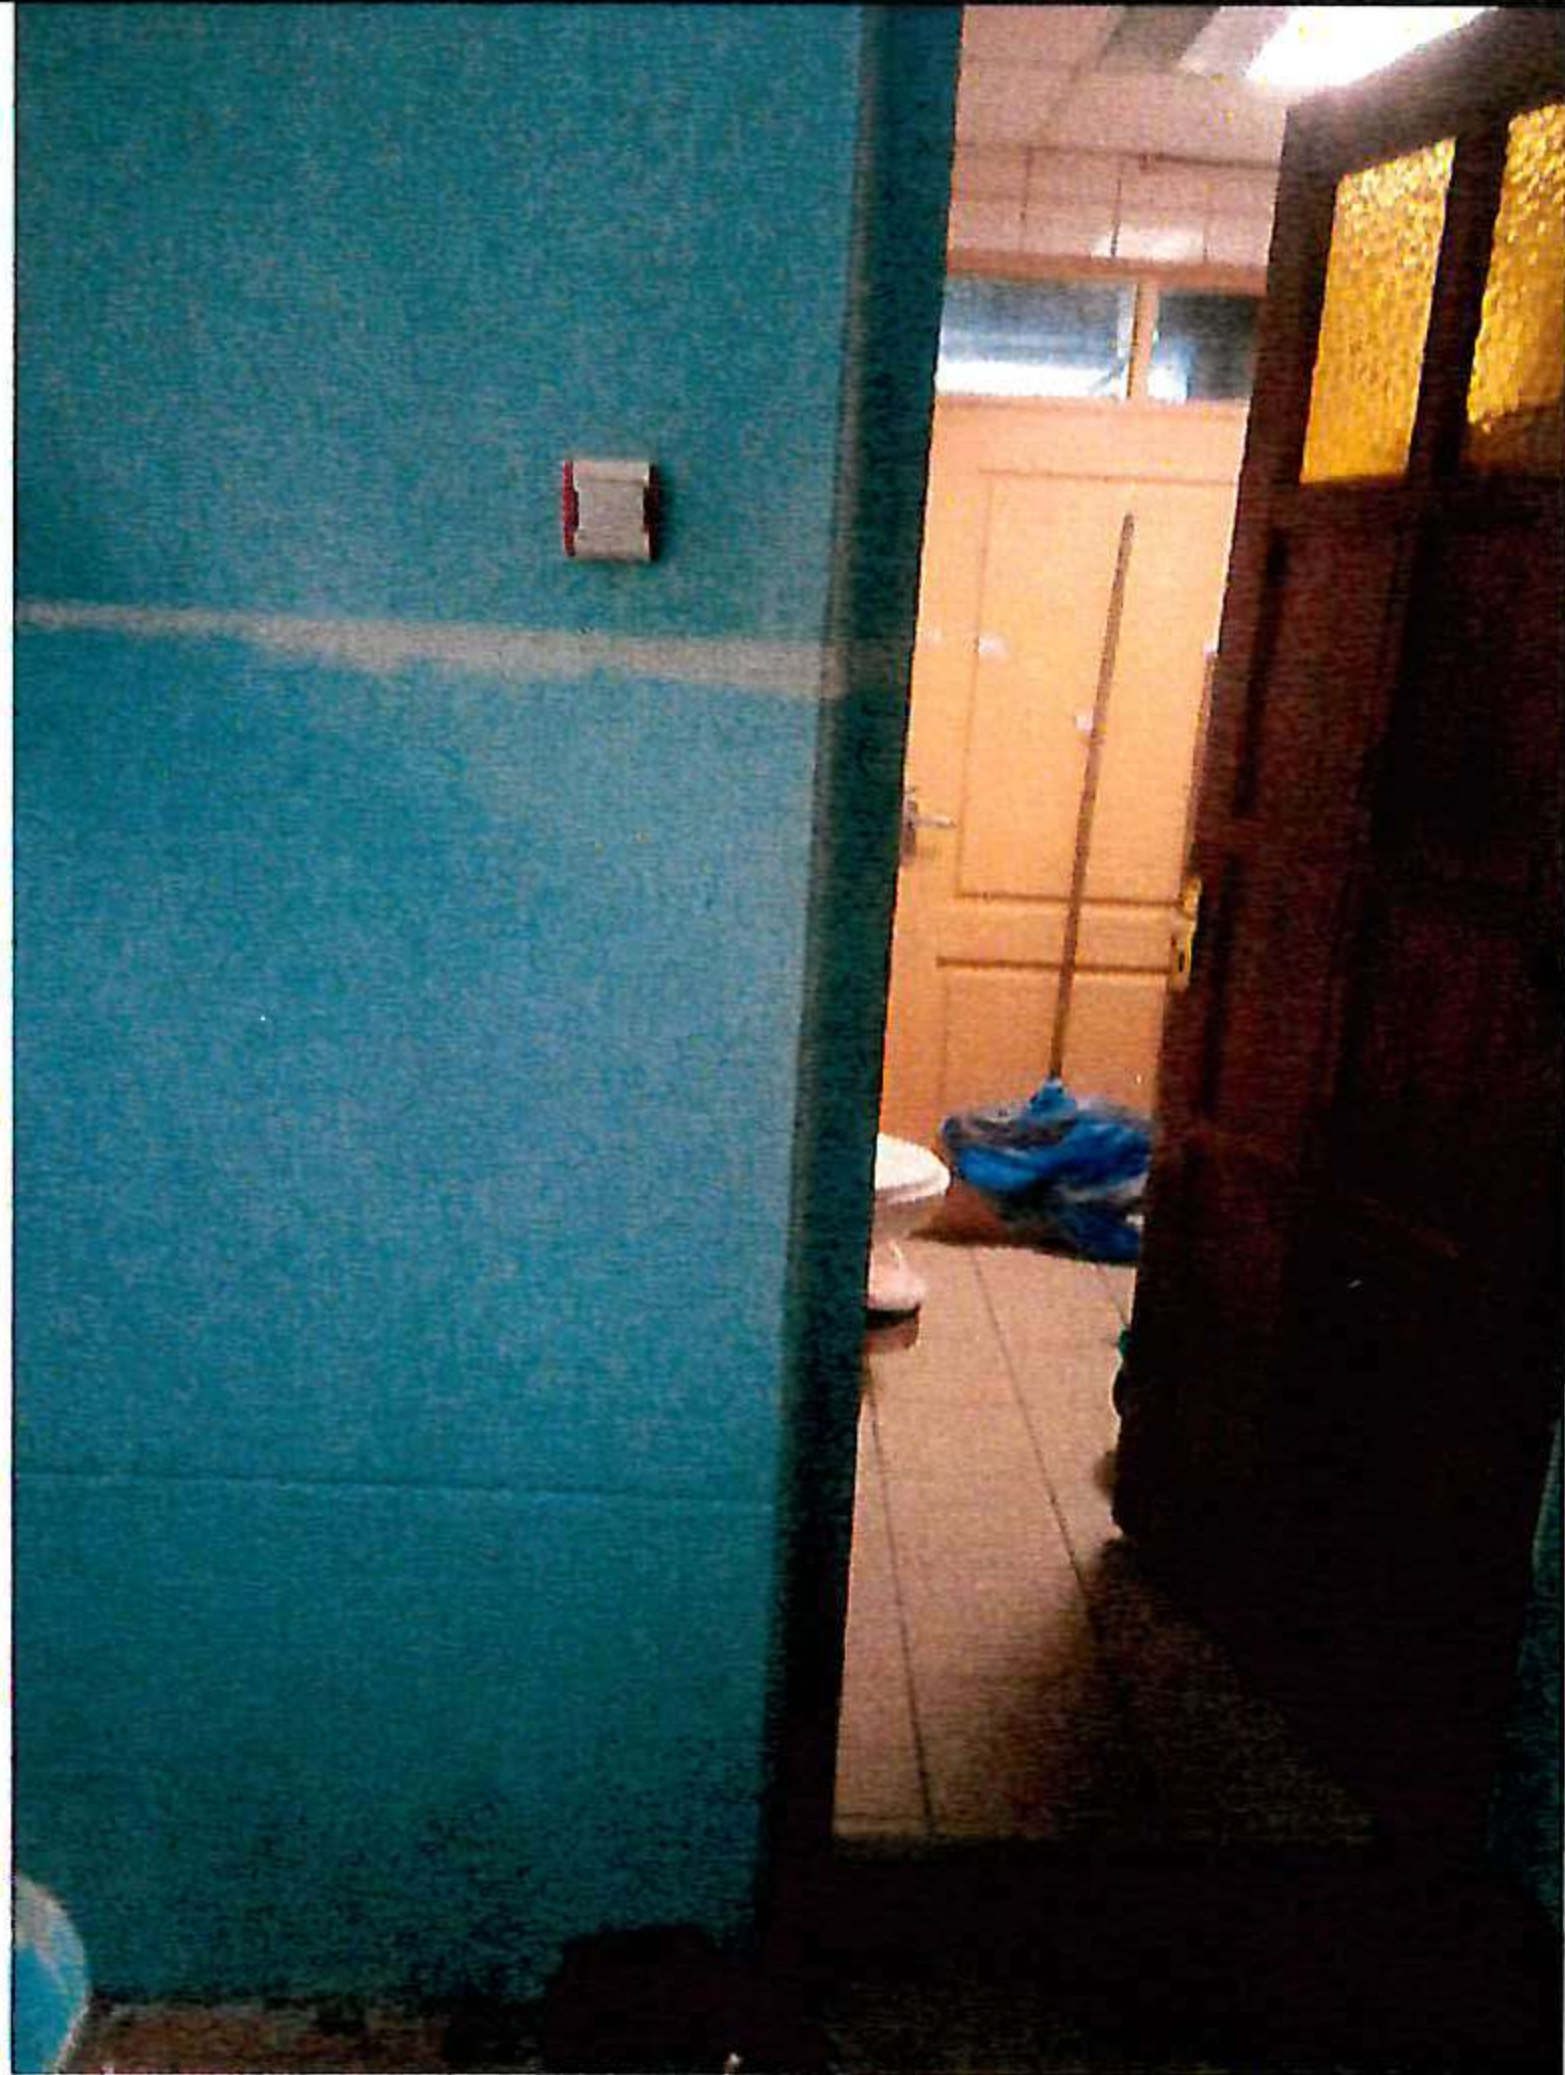

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
4.	Санитарно-бытовые помещения				
		 - Привести в соответствие ширину дверного проема до нормативного показателя 0,9 м. согласно СП 59.13330.2016 - Обозначить туалет пиктограммой доступности для инвалидов, а также по путям движения установить пиктограммы с направлением движения; - Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры кабины, не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 2,2 м., ширина двери - 0,9 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски согласно СП 59.13330.2016; - Оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи;	ПСД, КР		ДЧ-В





- Рекомендуется заменить водопроводный кран на автоматический, сенсорный бесконтактного типа. Так же следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, согласно СП 59.13330.2016;
- Раковину умывальника оборудовать опорными поручнями;
- Оборудовать помещение электросушилкой для рук;
- Установить поворотное зеркало для МГН;

